

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 4/_____

Ақжолський район
Место составления

27.02.2023 г.
Время 10:49

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ақжолського району Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинської області Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 4 от 17.02.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
АБИШЕВ АРЫСТАН ТОЛЕГЕНОВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ақжолського району
КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ақжолського району
ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Ақжолського району

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)
630840500019, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Урюпинка отдела образования по Ақжолському району управления образования Ақмолинської області".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Урюпинка отдела образования по Ақжолському району управления образования Ақмолинської області", АҚМОЛИНСКАЯ, АҚКОЛЬСКИЙ, Урюпинка, Кенесары (УЛИЦА), 61.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 24.02.2023 - 27.02.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Урюпинка отдела образования по Ақжолському району управления образования Ақмолинської області"


№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Под лестничным маршем на пути эвакуации дверь установить по направлению

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		выхода из помещения. Основание: п. 33 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 17.04.2023
2	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В помещении актового зала электрические провода выполнять при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 17.04.2023
3	П. 107 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В помещении уборной мини центра запретить эксплуатацию системы вентилировки с заделанными отверстиями. Основание: п. 121 п.п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 17.04.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

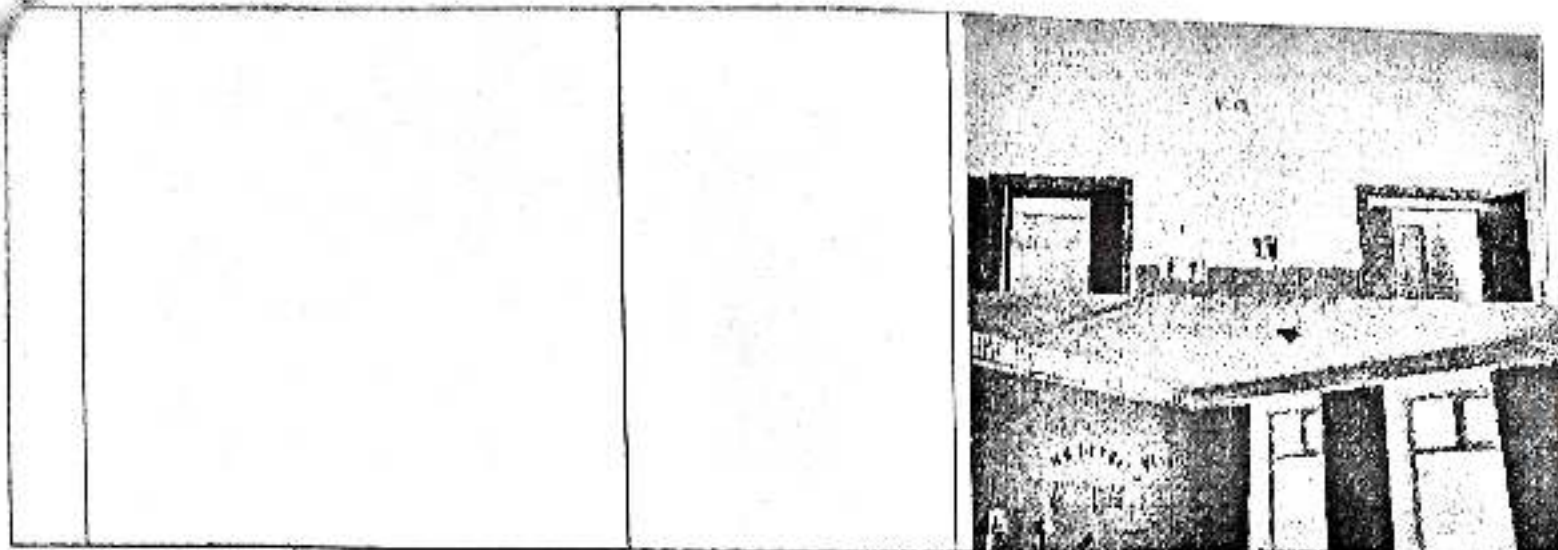

Директор
КГУ «Общеобразовательная школа
с. Урюпинка»

20.04.2023 г.



Д. Айтмагамбетов



Начальнику ОЧС
Аккольского района
подполковнику гражданской
защиты Абишеву А.Т.

В соответствии с предписанием № 4 от 27 февраля 2023 года сообщаем Вам, что значительные и незначительные нарушения, указанные в предписании об устранении нарушении определенных в критериях оценки степени риска выявленных в результате профилактического контроля в КГУ «Основная средняя школа села Урюпинка отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области» устранены в полном объеме.

Директор
КГУ «Основная средняя школа
с. Урюпинка»
10.04.2023 г.



Д. Айтмагамбетов